


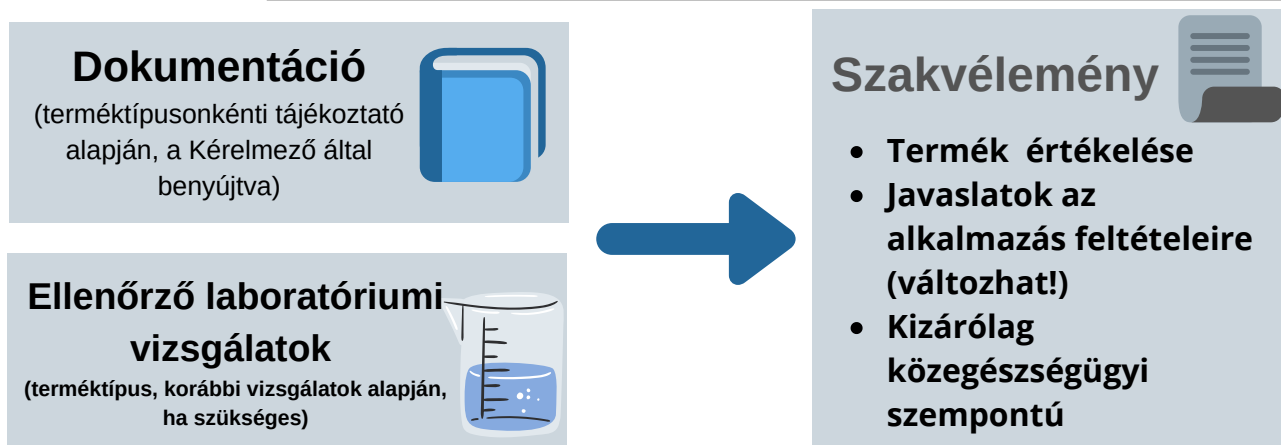
Felülvizsgálat/megújítás az alábbi esetekben kérhető:

- Az előző ivóvízbiztonsági engedély még érvényes.
- A termék forgalmazója, gyártója változatlan (név, telephely).
- A termék gyártási körülményei változatlanok, a termék összetétele, a gyártás során felhasznált alap- és segédanyagok minősége, a felépítése, típusa, gyártója változatlan.
- Az engedélyben meghatározott alkalmazási feltételek változatlanok.

Felülvizsgálatot/megújítást kizárólag az eredeti Engedélyes/Bejelentő kérhet. Minden más esetben új nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatása, illetve új ivóvízbiztonsági engedély kiadása szükséges! Kérdéses esetben az illetékes hatóságot (NNK Közegészségügyi Főosztály) javasolt előzetesen megkeresni.

 További információ: Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10-13.§ és 5. melléklet

1. lépés: Közegészségügyi szempontú szakvéleményezés



 **Időtartam:** teljeskörű dokumentáció benyújtását követően 30 nap + 4-6 hét laboratóriumi vizsgálatok esetén


 **Költségek:** a vonatkozó szakvéleményezési tájékoztató alapján


 **Szakvélemény érvényessége:** 1 év (ezen belül kell megkérni az vízbiztonsági engedély vagy a nyilvántartásba vétel felülvizsgálatát)


 **Illetékes főosztály:** NNK Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály


 **További információ:** vizosztaly@nnk.gov.hu

2. lépés: Nyilvántartásba vétel, vízbiztonsági engedély felülvizsgálata

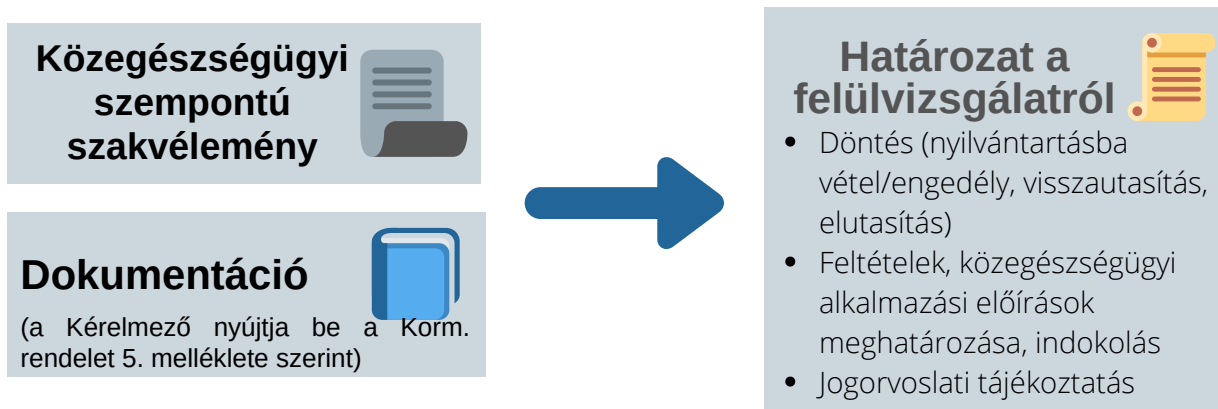

 **Ügyintézési határidő:** az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján teljes eljárásban 60 nap. Ha a benyújtott kérelem és mellékletei nem felelnek meg a jogszabályban foglalt követelményeknek, 8 napon belül hiánypótlási felhívás kerül kiadásra.

 **Költségek:** 48.000 Ft/termék igazgatási szolgáltatási díj

 **Vízbiztonsági engedély / nyilvántartásba vétel érvényessége:** általában 5 évvel hosszabbodik, de meghatározható ennél rövidebb érvényesség, soron kívüli ellenőrzés. A soron következő felülvizsgálat/megújítás elmulasztása a termék nyilvántartásból való törlését vonja maga után.

 **Illetékes főosztály:** NNK Közegészségügyi Főosztály

 **További információ:** kozegeszsseg@nnk.gov.hu

Közhiteles nyilvántartás



A termék felülvizsgálatának ténye bekerül a közhiteles nyilvántartásba: <https://www.nnk.gov.hu/index.php/kozegeszsegugyi-foosztaly/telepules-egeszsegugyi-klimavaltozas-es-kornyezeti-egeszsegghatas-elemzo-osztaly/hatosagi-nyilvantartasok>



Fontos figyelni az ivóvízbiztonsági engedély/bejelentés érvényességét, és legalább 3 hónappal a lejárát előtt elindítani az újabb felülvizsgálathoz szükséges szakvéleményezési eljárást az NNK-nál.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Szakvéleményezési tájékoztatók:

<https://www.nnk.gov.hu/index.php/kozegeszsegugyi-laboratoriumi-foosztaly/kornyezetegeszsegugyi-laboratoriumi-osztaly/vizhigienes-laboratorium/szakvelemenyezési-tajekoztatok>

Tájékoztató a felülvizsgálatról:

<https://www.nnk.gov.hu/index.php/kozegeszsegugyi-foosztaly/telepules-egeszsegugyi-klimavaltozas-es-kornyezeti-egeszsegghatas-elemzo-osztaly/jogszabalyok-utmutatok>

Szakvéleményezéssel kapcsolatban:

 vizosztaly@nnk.gov.hu

 1/476-1173

Nyilvántartásba vétellel kapcsolatban:

 kozegeszseg@nnk.gov.hu

 1/476-1220